

neolait



Cargill Company

BOLUTECH TONIC+

2 minutos para 8 semanas de tranquilidade



56 DIAS
DE LIBERTAÇÃO



INTERESSE TÉCNICO


- Melhoria da qualidade do colostro das vacas leiteiras.
- Diminuição da incidência de retenção da placenta.
- Fornecimento a longo prazo de oligoelementos e vitaminas.



VANTAGENS DO PRODUTO

- Tempo de libertação de 56 dias.
- Elevada concentração de antioxidantes (Se, Vit E, extrato de uva).
- Aumenta o nível de selénio no sangue (+23% em vacas leiteiras).
- A qualidade do colostro aumentou em +17 IgG / L (ou em +27%).
- Contém óleo essencial de salsa.

AUMENTO DA QUALIDADE DO COLOSTRO

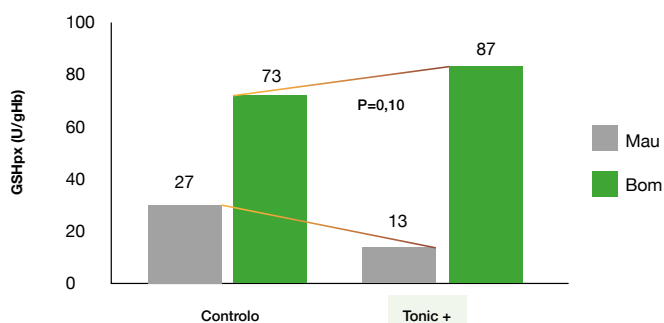

Ensaio Neolait, 2019, 78 vacas secas

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Vacas secas:

- **Vaca leiteira:** 2 bólus, 5 a 8 semanas antes do parto.
- **Vaca em aleitamento, novilha:** 2 bólus, 5 a 8 semanas antes do parto.

Sabia que?

30% das mastites no início da lactação instalam-se durante o período seco. Uma boa cobertura das necessidades durante este período, nomeadamente em termos de antioxidantes, permitirá obter um úbere saudável aquando do parto.

Nas vacas em aleitamento, em França, até 40% dos animais têm colostro com um teor reduzido em imunoglobulinas. 1/3 destes colostros são mesmo de qualidade medíocre.

A imunidade passiva não será ótima e pode resultar numa saúde mais fraca do vitelo.

A secagem é uma fase de mudanças bruscas. Uma cobertura insuficiente das necessidades pode ter um custo não negligenciável por vaca e por ano.




OBJETIVO

- Vacas leiteiras ou aleitantes, novilhas no seu último mês de gestação.
- Fornecimento de oligoelementos e vitaminas aos animais de pasto seco.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

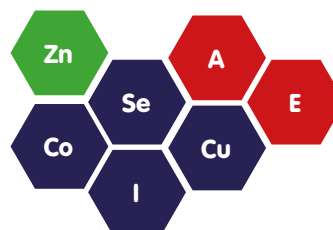

BOLUTECH TONIC+

neolait
Cargill Company

Fornecimento a longo prazo de oligoelementos e vitaminas para vacas secas



APRESENTAÇÃO

- Peso: 80 g - Diâmetro: 25 mm - Comprimento: 80 mm



COMPOSIÇÃO

- Óxido de magnésio, fosfato magnésio.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

- Cálcio: 1,9%, • Magnésio - 11,8%, • Fósforo - 1,7% • Sódio - 0,1%



ADITIVOS

Oligoelementos	Por bólus	Por Kg	Taxa de liberação média diária
3b603 Óxido de Zinco	18 800 mg	235 000 mg	671 mg
3b405 Cobre (sulfato de cobre (II) penta-hidratado)	3 090 mg	38 640 mg	110 mg
3b202 Iodo (iodato de cálcio anidro)	250 mg	3 115 mg	8,9 mg
3b304 Carbonato de cobalto (II) granulado revestido	43 mg	540 mg	1,5 mg
3b801 Selénio (selenito de sódio)	98 mg	1 230 mg	3,5 mg
3b818 Selénio (Análogo hidroxilado da selenometionina)	2 mg	25 mg	0,1 mg

Vitaminas			
3a762a Vitamina A	1 500 000 UI	18 750 000 UI	53 571 UI
3a700i Vitamina E	3 080 mg	38 500 mg	110 mg
3a700 Vitamina E	4 400 mg	55 000 mg	157 mg

Conservantes			
1a206 Ácido acético	5,5 mg	69 mg	0,2 mg
1k280 Ácido propiónico	11 mg	139 mg	0,4 mg
1k202 Sorbato de potássio	0,08 mg	1 mg	
1k281 Propionato de sódio	14 mg	178 mg	0,5 mg



EMBALAGEM

Caixa de cartão com 10 bólus.




CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

A suplementação simultânea de aditivos com um teor máximo de outras fontes aos incorporados no bólus, se aplicável, deve ser evitada. Antes de utilizar, recomenda-se o aconselhamento de um Médico Veterinário ou de um nutricionista relativamente ao equilíbrio de oligoelementos na ração diária e ao estado dos oligoelementos do efetivo. Assegurar que a ingestão máxima do aditivo não é excedida tendo em conta a ração diária do animal.




VALIDADE


18 meses

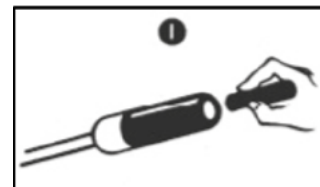


Limpar, desinfetar e enxaguar o aplicador antes do manuseamento de cada grupo de animais. Introduzir cuidadosamente os bólus no cilindro do aplicador.

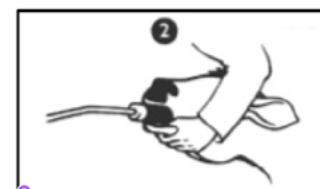

Abrir a boca do animal e passar o aplicador com cuidado e suavemente na direção da parte superior da cavidade oral. Durante esta operação, a cabeça do animal será mantida estendida com o pescoço direito.

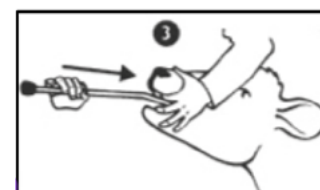

Continuar passando o aplicador cuidadosamente. Com um ou dois dedos da mão livre, toque no interior da bochecha para facilitar a operação.

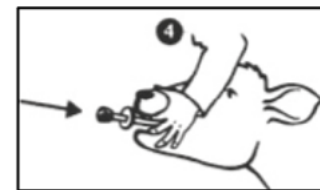

Quando o aplicador estiver na posição correta, aperte suavemente a pega/êmbolo para distribuir os bólus. Se houver alguma resistência durante esta pressão, a posição do aplicador não está correta. Retire-o e repita a operação.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO